


Doigt de gant préconisé en fonction du DN de la canalisation

Dans les installations avec des manchons standards de 60 mm, voici les tailles de doigt de gants préconisées en fonction du diamètre de la canalisation où sont installés les sondes.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
DDG (mm)	Immersion directe préconisée		90	90	90	100	120	120	150	150	200	200	250	250	300	300

Tableau indiquant la longueur des DDG en respectant les critères suivants :

- Les DDG sont installés à 90 °C
- La taille des manchons est de 60 mm
- La sonde de température dépasse le centre de la tuyauterie
- Le compteur est un DN en dessous du DN de la canalisation
- Les tailles de tuyauterie sont conformes à la norme EN ISO 6708

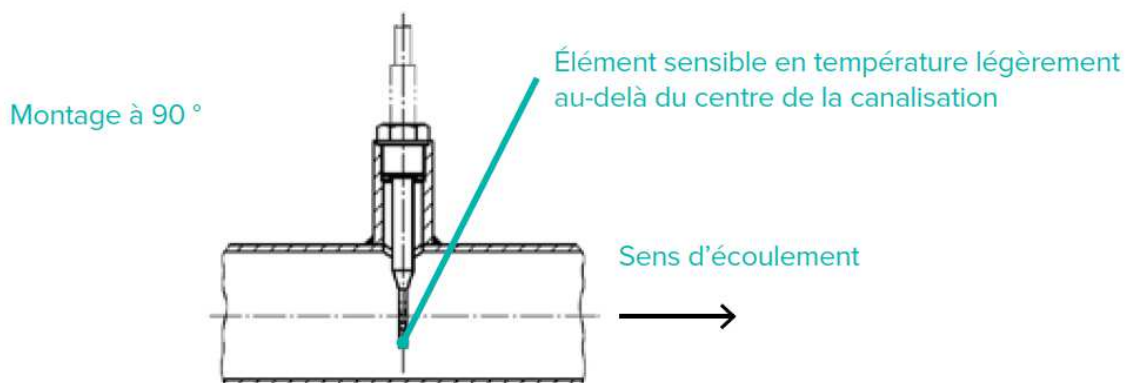

Distribué par :

Compteur-energie.com

Tel : +33 (0)360 800 010

Mail : contact@compteur-energie.com